

三菱电机株式会社 变频器
FREQROL-F800 系列
FR-F820-15K

样本画面说明书

关于样本的使用

在使用样本画面及其说明书等文件之前，请首先同意以下各项。

- (1) 只有正在使用本公司产品或有意使用本公司产品的用户才能使用。
- (2) 本公司提供的文件的知识产权归属本公司所有。
- (3) 禁止对本公司提供的文件进行窜改、转载、转让、销售。
但是，可以将部分或全部内容用于用户制作的机器或系统内的本公司产品上。也可以转载、复制、引用、重新排版于本公司用户制作的规格书、设计书、嵌入式产品的使用说明书中。
- (4) 使用本公司提供的文件或从其抽出的数据所造成的任何损失，本公司不予负责。
请用户自行承担 responsibility。
- (5) 请遵守本公司提供的文件中的使用条件。
- (6) 本公司有权利不经通知修改或删除文件。
- (7) 使用本公司提供的文件时，请务必熟读产品手册以及手册中介绍的相关手册。
同时请务必充分注意安全事宜，正确使用。

修订记录.....	4
1. 概要	5
2. 系统构成	5
3. 关于 GOT	5
3.1 自动选择的系统应用程序	5
3.2 画面创建软件的连接机器设置	5
3.3 创建画面软件的重叠窗口设定	6
4. 关于变频器 FREQROL-F800	6
4.1 变频器 FREQROL-F800 的通讯设置	6
5. 画面规格	7
5.1 显示语言	7
5.2 画面一览表/切换	7
5.3 画面说明	9
5.3.1 菜单 (B-30001)	9
5.3.2 运转指令&监视 (B-30002)	10
5.3.3 参数 (B-30003)	12
5.3.4 报警 1 (B-30004)	13
5.3.5 报警 2 (B-30005)	14
5.3.6 手册显示 (B-30500)	16
5.3.7 报警复位 (W-30001)	18
5.3.8 语言设置 (W-30002)	19
5.3.9 时钟设置 (W-30003)	20
5.3.10 监视批量显示 (W-30004)	21
5.3.11 寿命显示 (W-30005)	22
5.4 使用软元件一览表	23
5.5 注释一览表	25
5.6 脚本一览表	26
6. 关于手册显示	36
6.1 手册显示用文件数据的准备	36

修订记录

样本画面说明书

修订日期	管理编号*	修订内容
2014/8	BCN-P5999-0426	初版
2015/2	BCN-P5999-0426-2	文件 ID 的软元件指定对应

*管理编号记载在右下方。

工程数据


修订日期	工程数据	GT Designer3*	修订内容
2014/8	MITSUBISHI_FR-F800_V_Ver1_C.GTX	1.117X	初版
2015/2	MITSUBISHI_FR-F800_V_Ver2_C.GTX	1.126G	文件 ID 的软元件指定对应

*制作工程数据时使用的画面创建软件的版本。打开文件时请使用相同版本或更高版本的画面创建软件。

1. 概要

本资料是使用串行 (RS-485) 连接 GOT2000 和变频器 FREQROL- F800 (FR-F820-15K) 时, 更改变频器运转速度/旋转方向, 监视输出频率/输出电流等的样本画面的说明书。

2. 系统构成

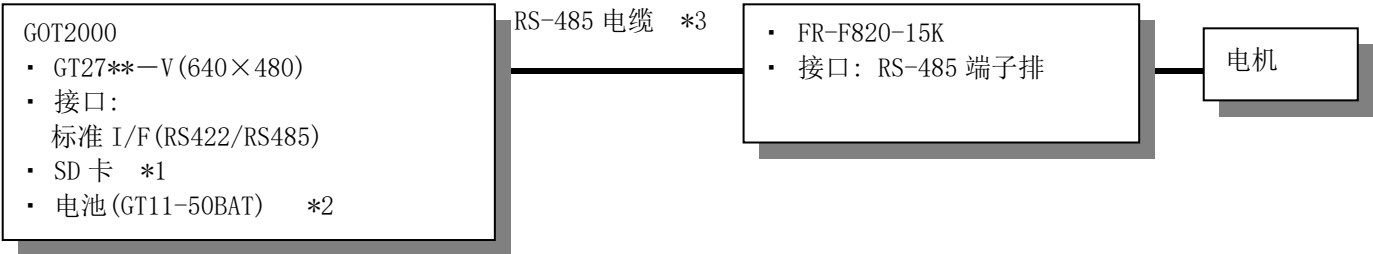

- *1: SD卡, 用于日志功能/文件显示功能。
- *2: 电池, 用于时钟数据以及SRAM用户区的日志数据的停电保持。(GOT中标配电池。)
- *3: 关于电缆的详细内容, 请参照「GOT2000系列连接手册(三菱电机机器连接篇)」。

3. 关于 GOT

3.1 自动选择的系统应用程序

种类	系统应用程序名称		
基本功能	基本系统应用程序		
	标准字体		中文(简体)
通讯驱动程序	FREQROL 800		
扩展功能	标准字体		日语
	轮廓字体	黑体	英数假名
			日语汉字
			中文(简体)汉字
	文件显示		

3.2 画面创建软件的连接机器设置

詳細設定

项 目	设置值	备 注
波特率(BPS)	115200 bps	
数据长度	8 bit	
停止位	1 bit	
奇偶性	奇数	
重试次数(次)	1	(初期值 0)
通讯超时时间(秒)	3	变频器
本站地址	0	
发送延迟时间(ms)	10	
调整时间(秒)	5	
初始化等待时间(秒)	3	
自动连接(秒)	有	

3.3 创建画面软件的重叠窗口设定

要关闭基本画面切换时窗口画面，在[画面切换/窗口]的重叠窗口的[详细设定]中把[基本画面的切换的同时关闭窗口]设定为有效。

4. 关于变频器 FREQROL-F800

4.1 变频器 FREQROL-F800 的通讯设置

项 目	参数	设置值	备 注
运转模式选择	Pr. 79	0	接入电源时为外部运转模式
RS-485 通讯站号	Pr. 331	0	站号 0
通讯上升沿模式选择	Pr. 340	2	网络运转模式(初始值:0)
协议选择	Pr. 549	0	三菱变频器协议

5. 画面规格


5.1 显示语言

画面可以显示日语/英语/中文(简体)3 种语言。如下所示各种语言的字符串，登录在注释组号 499、500 的列号 1~3 中。将列号写入语言切换软元件中即可显示与列号相应的语言。


列号	语言
1	中文(简体)
2	日语
3	英语

5.2 画面一览表/切换

5.2.1 画面一览表/切换(公共)

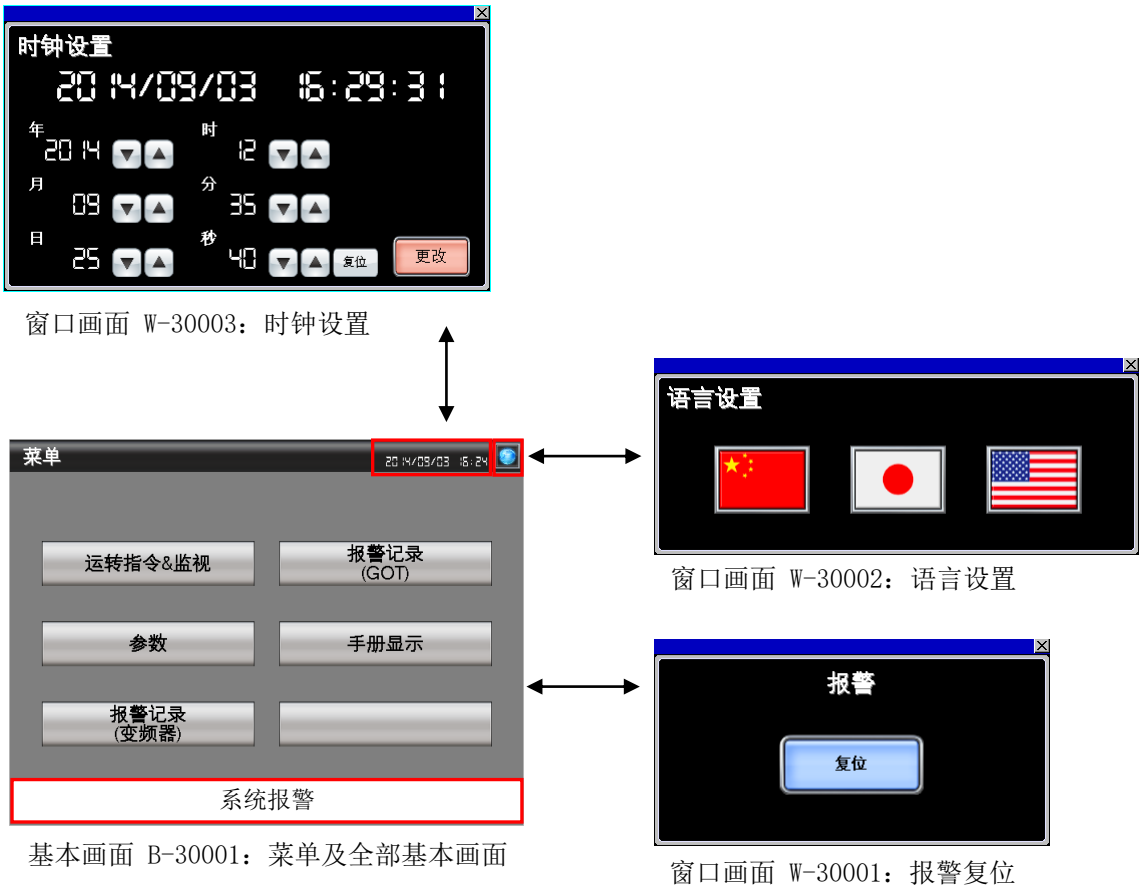


5.2.2 画面一览表/切换(个别)

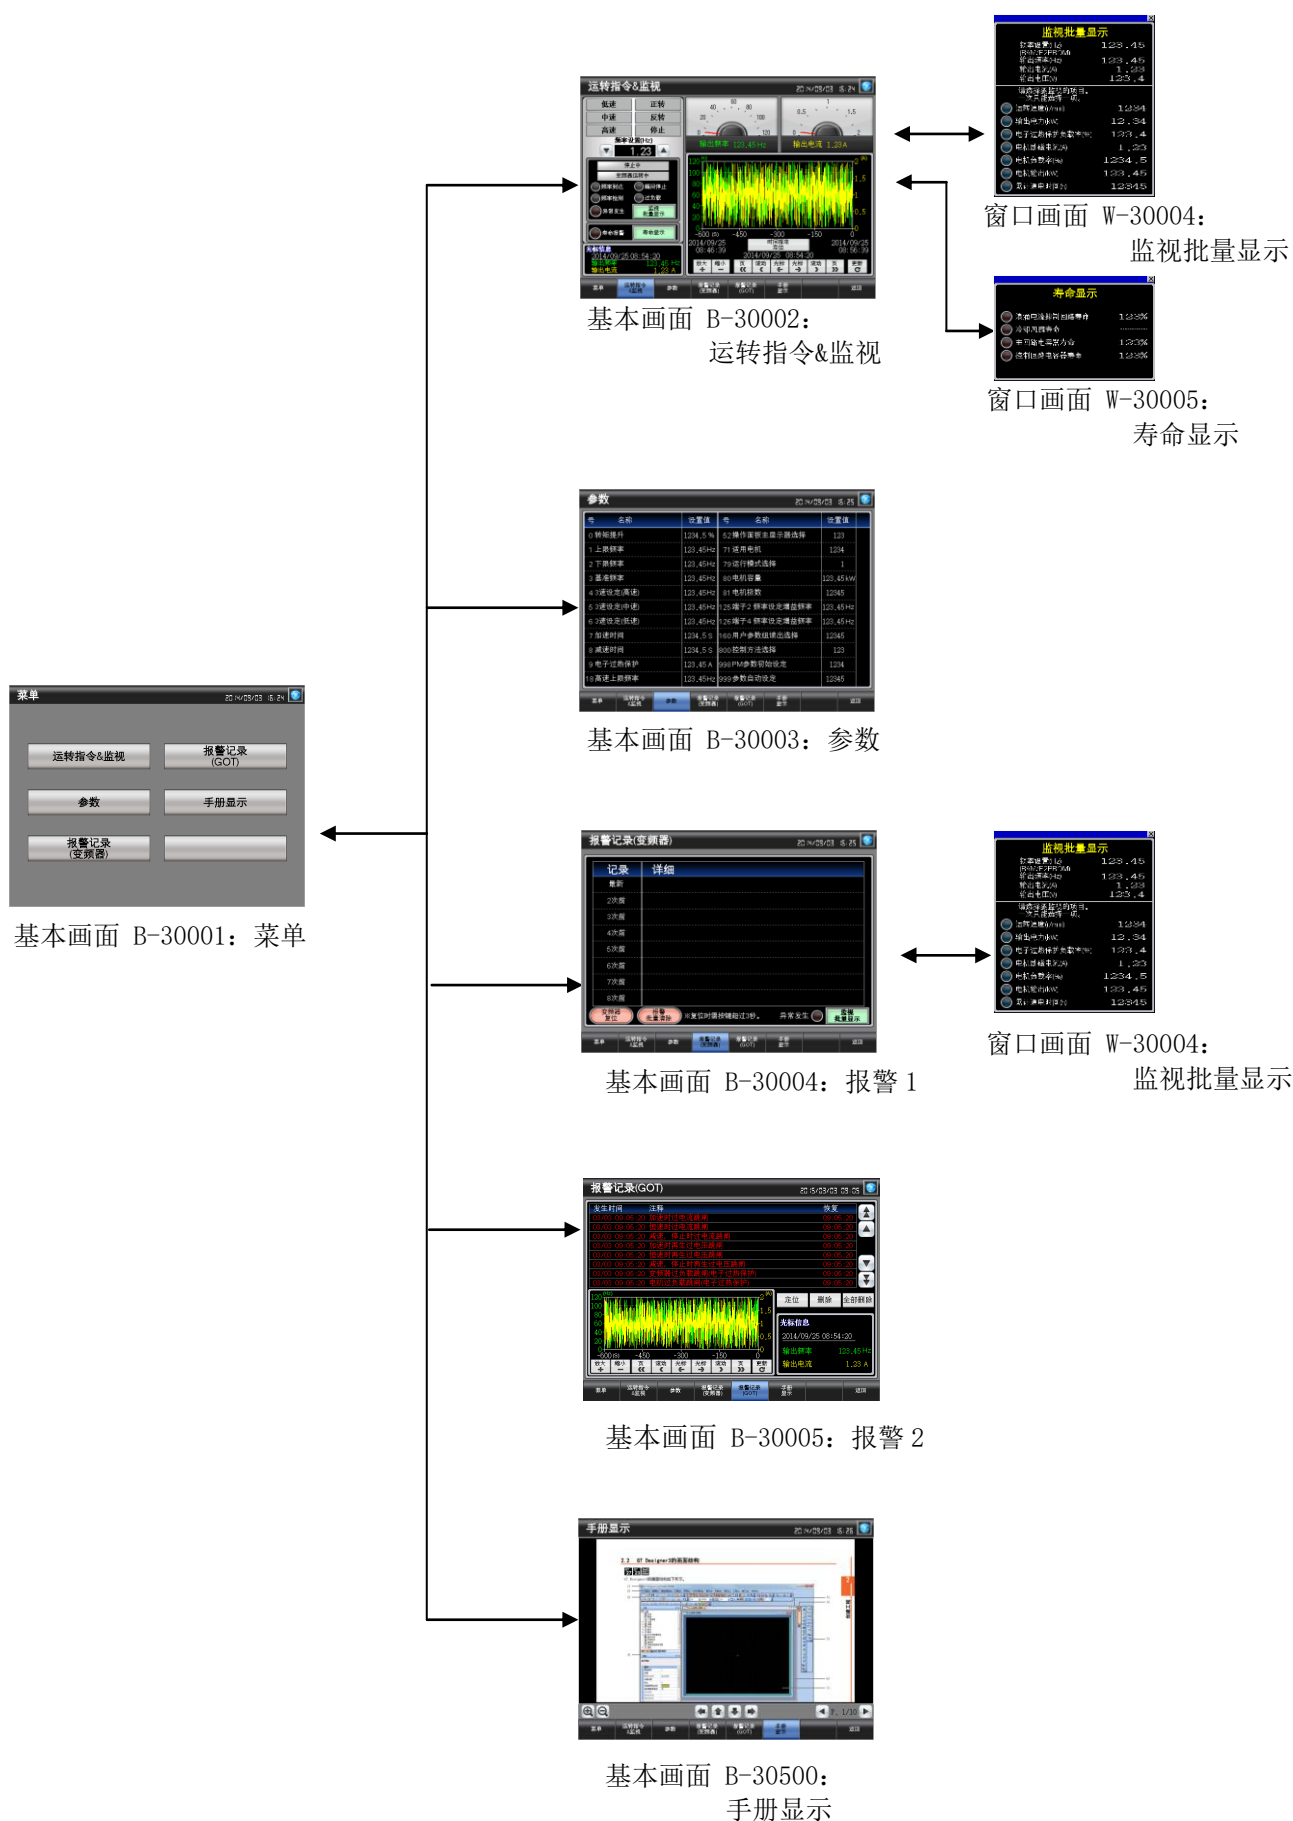

5.3 画面说明

5.3.1 菜单(B-30001)

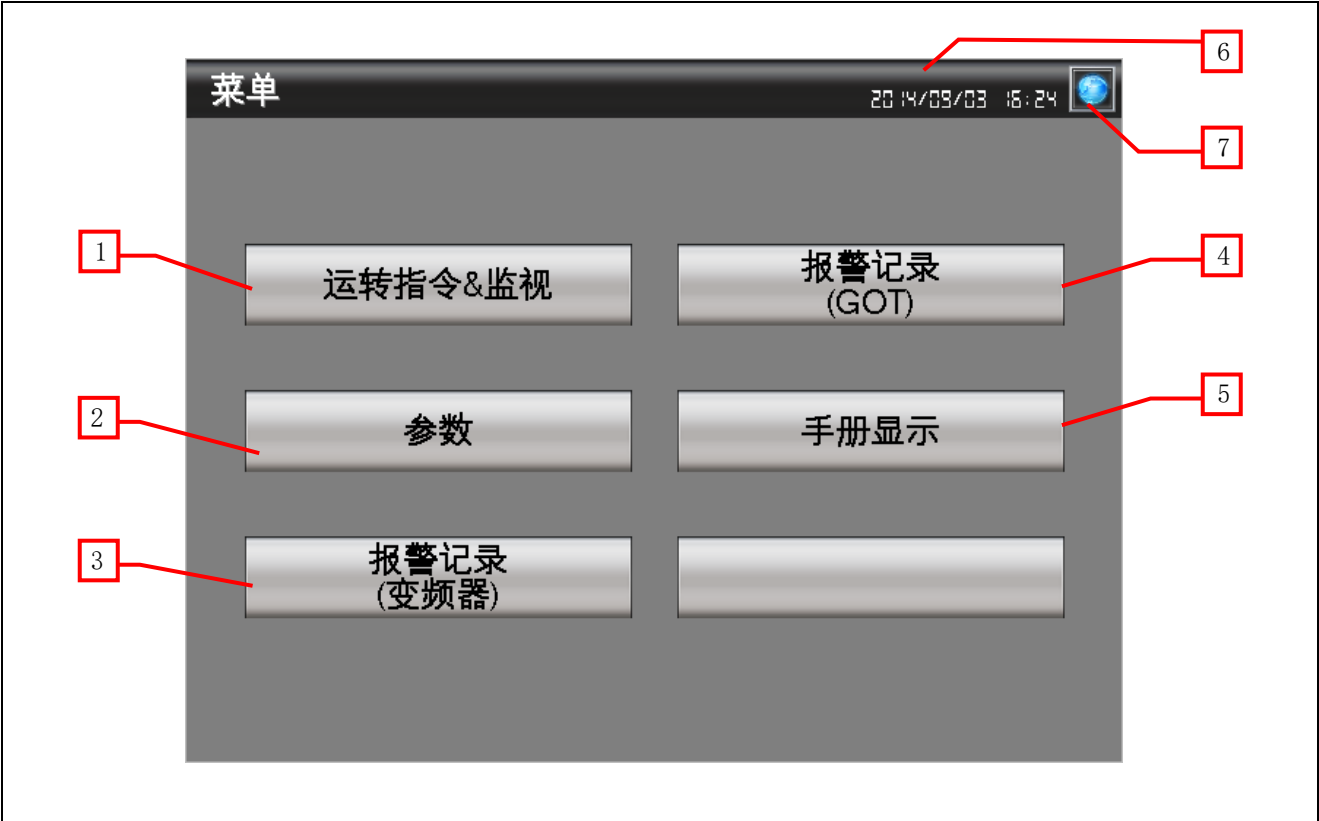

概要

菜单画面。

详细

1. 切换至运转指令&监视画面。
2. 切换至参数画面。
3. 切换至报警记录(变频器)画面。
4. 切换至报警记录(GOT)画面。
5. 切换至手册显示画面。
6. 显示当前日期和时间。触摸即显示时钟设置窗口。
7. 显示语言设置窗口。

备注

- 系统报警发生时，在画面下方将显示报警信息。触摸信息的左端时，显示位置依照画面上方、画面中央、画面下方的顺序切换。触摸其它地方时，显示报警复位窗口。

5.3.2 运转指令&监视(B-30002)



概要

显示变频器的运转指令、各种监视、寿命显示，并使用记录趋势图表显示通过日志功能收集的输出频率和输出电流的值。

详细

- 指定速度和旋转方向进行运转。
 - 触摸低速/中速/高速后，触摸正转/反转。
参照参数预先设置的各速度进行运转。
触摸停止开关可以让运转停止。
 - 通过数值输入直接设置速度后，触摸正转/反转。
数值输入左右两边的触摸开关增减速度一个档次。
触摸停止开关可以让运转停止。
- 通过指示灯显示变频器的运转状态。

停止中/正转中/反转中	: 亮灯显示变频器的旋转方向。
变频器运转中	: 变频器运转中亮灯。
频率到达	: 输出频率到达设置频率后亮灯。
频率检测	: 检测输入频率时亮灯。
瞬间停止	: 瞬间停电时亮灯。
过负载	: 失速防止功能动作中亮灯。
异常发生	: 报警发生时闪烁。
- 显示监视批量显示窗口。
- 到达寿命报警输出水平时亮灯。
- 显示寿命显示窗口。
- 显示光标位置的日期和时间・输出频率・输出电流。
- 通过面板仪表和数值显示，显示输出频率。
- 通过面板仪表和数值显示，显示输出电流。
- 在记录趋势图表中显示输出频率、输出电流。触摸图表将显示光标。在图表上触摸的状态下左右滚动时显示内容也随着左右滚动显示。此外，以时间轴为基准也可以把图表缩小・放大来显示。
- 显示记录趋势图表的显示启动位置时间和结束时间。

11. 输入日期和时间，触摸指定时间定位开关将指定的日期和时间的值显示在图标中央。初次显示画面时把当前日期和时间存储到日期和时间。
12. 操作记录趋势图表。
 - 扩大 : 以图表的时间轴为最新数据的基准，扩大（2 倍）显示。
 - 缩小 : 以图表的时间轴为最新数据的基准，缩小（1/2 倍）显示。
 - 页数<< : 页数向左滚动显示。
 - 滚动< : 图标向左滚动显示。
 - 光标← : 显示光标，把光标指向旧数据的方向滚动显示。
 - 光标→ : 显示光标，把光标指向最新数据的方向滚动显示。
 - 滚动> : 图标向右滚动显示。
 - 页数>> : 页数向右滚动显示。
 - 更新 : 删除光标，显示最新数据。
13. 切换至各画面。蓝色开关为当前显示的画面，所以显示中的画面不被切换。
14. 未使用的基本画面切换开关。
15. 切换至上次显示画面。
16. 显示当前日期和时间。触摸即显示时钟设置窗口。
17. 显示语言设置窗口。

备注

- 在速度和旋转方向的开关中设定对象脚本。关于脚本的详细内容，请参照「5.6 脚本一览表」。
- 在记录趋势图表的时间指定定位用上设置画面脚本。关于脚本的详细内容，请参照「5.6 脚本一览表」。
- 即使切换其他画面，变频器也将以运转指令&监视画面设置的速度/旋转方向继续运转。
- 系统报警发生时，在画面的下方将显示报警信息。触摸信息的左端时，显示位置依照画面上方、画面中央、画面下方的顺序切换。触摸其它地方时，显示报警复位窗口。

5. 3. 3 参数(B-30003)



概要

设置变频器的参数。

详细

- 1. 显示参数的数据名。
- 2. 显示参数值。可更改设置值。变频器中设置为 9999 的项目 GOT 显示 65535，设置为 8888 的项目 GOT 显示 65520。
- 3. 切换至各画面。蓝色开关为当前显示的画面，所以显示中的画面不被切换。
- 4. 未使用的基本画面切换开关。
- 5. 切换至上次显示画面。
- 6. 显示当前日期和时间。触摸即显示时钟设置窗口。
- 7. 显示语言设置窗口。

备注

- 系统报警发生时，在画面下方将显示报警信息。触摸信息的左端时，显示位置依照画面上方、画面中央、画面下方的顺序切换。触摸其它地方时，显示报警复位窗口。

5. 3. 4 报警 1 (B-30004)



概要

显示变频器的报警记录。

详细

1. 显示从当前到前 8 次的报警。
2. 相关报警的开关和指示灯。
 - 变频器复位 : 进行变频器复位。
 - 报警批量清除 : 异常记录批量清除。
 - 异常发生 : 报警发生时闪烁。执行变频器复位和报警批量清除, 需按键超过 3 秒。
3. 显示监视批量显示窗口
4. 切换至各画面。蓝色开关为当前显示的画面, 所以显示中的画面不被切换。
5. 未使用的基本画面切换开关。
6. 切换至上次显示画面。
7. 显示当前日期和时间。触摸即显示时钟设置窗口。
8. 显示语言设置窗口。

备注

- 系统报警发生时, 在画面下方将显示报警信息。触摸信息的左端时, 显示位置依照画面上方、画面中央、画面下方的顺序切换。触摸其它地方时, 显示报警复位窗口。



5.3.5 报警 2 (B-30005)



概要

显示变频器报警发生时的输出频率、输出电流。

详细

1. 显示报警。通过触摸显示/隐藏光标。在触摸报警显示的状态下，手指上下方向拨动，可将报警上下滚动显示。以红色表示发生中的报警信息、绿色表示已恢复的报警信息。
2. 使用记录趋势图表显示输出频率/输出电流。触摸图表，即可显示光标。在触摸图表的状态下，手指左右方向拨动，即可左右滚动显示其内容。或者双指呈水平方向张开/合拢，可将图表即以时间轴为基准放大/缩小显示。
3. 操作记录趋势图表。
 - 放大：将图表的时间轴作为新数据的基准轴，进行放大(2 倍)显示。
 - 缩小：将图表的时间轴作为新数据的基准轴，进行缩小(1/2 倍)显示。
 - 页<<：翻至上一页。
 - 滚动<：向左滚动图表。
 - 光标<-：显示光标，并将光标向旧数据方向进行滚动显示。
 - 光标->：显示光标，并将光标向新数据方向进行滚动显示。
 - 滚动>：向右滚动图表。
 - 页>>：翻至下一页。
 - 更新：消除光标显示最新数据。
4. 操作报警显示。
 - ：上下翻页。
 - ：上下逐行滚动。
 - 删除：清除已恢复的选择报警。
 - 全部删除：清除已恢复的全部报警。
5. 将已选择的报警发生时间以光标在图表中央显示。报警光标为隐藏时，将当前时间以光标在图表的右端显示。
6. 显示光标位置的日期和时间/输出频率/输出电流。
7. 切换至各画面。蓝色开关为当前显示的画面，所以显示中的画面不被切换。
8. 未使用的基本画面切换开关。

9. 切换至上次显示画面。
10. 显示当前日期和时间。触摸即显示时钟设置窗口。
11. 显示语言设置窗口。

备注

- 用于选择的报警发生时间的图表定位而设置的画面脚本，关于画面脚本的详细内容，请参照「5.6 脚本一览表」。
- 系统报警发生时，在画面下方将显示报警信息。触摸信息的左端时，显示位置依照画面上方、画面中央、画面下方的顺序切换。触摸其它地方时，显示报警复位窗口。
- 本画面是显示在 GOT 启动中发生的变频器报警画面。在 GOT 电源 OFF 中发生的变频器报警则不能显示。

5.3.6 手册显示(B-30500)



概要

显示与显示中的语言对应的手册。

详细

1. 手册显示是对应语言分别显示文件 ID 从 201 至 203 的文件。画面初次显示时，显示第 1 页。在触摸文件的状态下往 8 个方位拨动，文件即往其拨动方向滚动显示。拨动显示中的文件边端时，可以切换页码。通过双指张开/合拢操作，可依大/中/小 3 个阶段切换文件。
2. 操作显示中的文件。
 - : 放大/缩小显示中的文件。
 - : 左右滚动显示中的文件。
 - : 上下滚动显示中的文件。
3. 操作显示中的文件页。
 - P. 1 : 显示正在显示中的文件页。触摸数值后，可以更改页码。
 - : 对显示中的文件进行页发送/页返回。
4. 切换至各画面。蓝色开关为当前显示的画面，所以显示中的画面不被切换。
5. 未使用的基本画面切换开关。
6. 切换至上次显示画面。
7. 显示当前日期和时间。触摸即显示时钟设置窗口。
8. 显示语言设置窗口。

备注

- 手册显示的文件遵从显示语言切换。注释组号和语言、文件 ID 对应，如下表所示。

注释组号	语言	文件 ID 列号
1	中文(简体)	201
2	日语	202
3	英语	203

- GOT 启动时，通过工程脚本将文件页码设置为「1」以及将文件 ID 设置为「201」。关于脚本的详细内容，请参照「5.6 脚本一览表」。
- 页码传送开关通过对象脚本不超过总页数。关于脚本的详细内容，请参照「5.6 脚本一览表」。
- 手册显示用的文件数据由用户制作。有关详细请参照「6. 关于手册显示」。
- 系统报警发生时，在画面下方将显示报警信息。触摸信息的左端时，显示位置依照画面上方、画面中央、画面下方的顺序切换。触摸其它地方时，显示报警复位窗口。

5.3.7 报警复位(W-30001)



概要


复位系统报警。

详细

1. 复位系统报警，并在 1 秒后关闭窗口画面。
2. 关闭窗口画面。

备注

5.3.8 语言设置(W-30002)

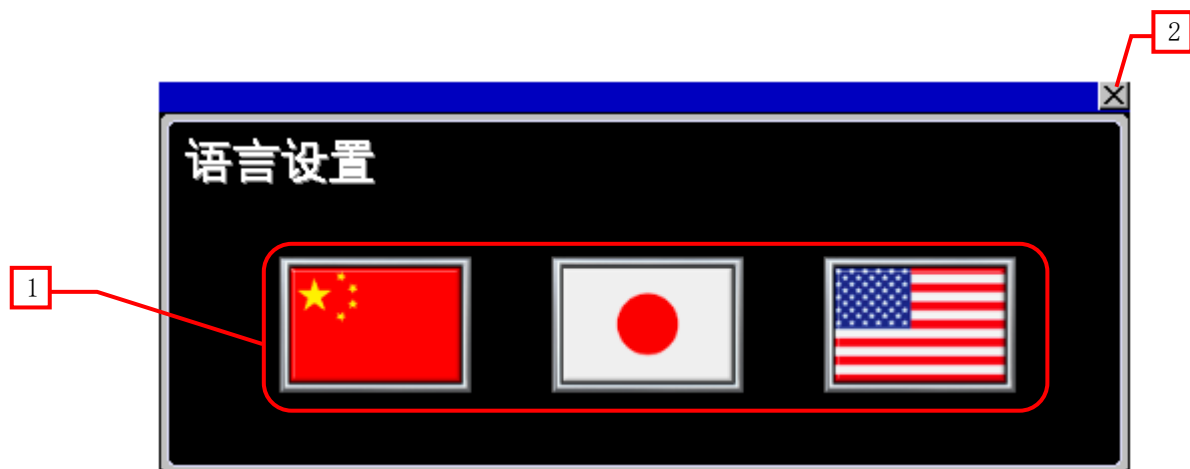

概要

选择 GOT 的显示语言。


详细

1. 切换语言，并关闭窗口画面。
2. 关闭窗口画面。

备注

- 相应显示语言，系统语言与手册显示的文件 ID 同步切换设置。



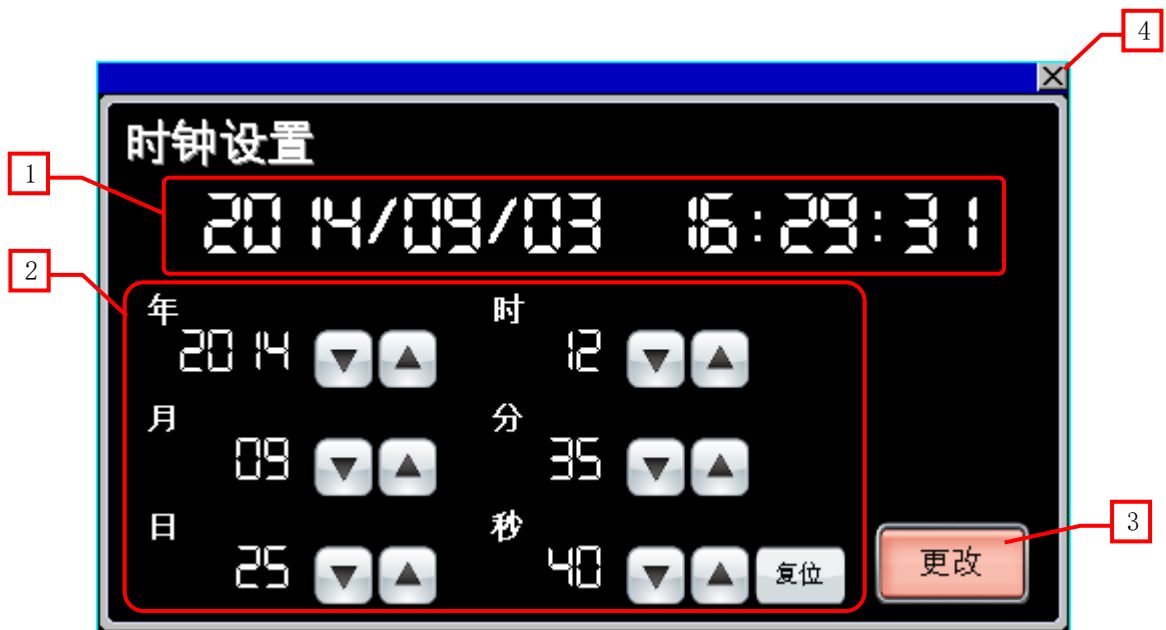

5.3.9 时钟设置(W-30003)



概要

更改 GOT 的时钟数据。

详细

1. 显示当前日期和时间。
2. 通过   开关设置想更改的日期和时间。长按   开关将连续进行增减。复位开关复位秒。
3. 将设置的日期和时间反映到 GOT 的时钟数据中，并在 1 秒后关闭窗口画面。
4. 关闭窗口画面。

备注

- 日期和时间的初始值为窗口画面显示时的日期和时间。
- 更改日期和时间的年/月/日/时/分/秒的数值显示中设置了对象脚本。
详细内容，请参照「5.6 脚本一览表」。

5. 3. 10 监视批量显示 (W-30004)



概要

显示各种项目的批量监视和特殊监视。


详细

1. 显示频率设置、输出频率、输出电流、输出电压的值。
2. 显示变频器的特殊监视。请通过触摸选择要监视的项目。被选择的项目指示灯亮灯并显示数值。未选择项目的数值显示将被消去。
3. 关闭窗口画面。

备注

- 在特殊监视的数值显示设置了对象脚本。关于脚本的详细内容，请参照「5.6 脚本一览表」。

5. 3. 11寿命显示(W-30005)

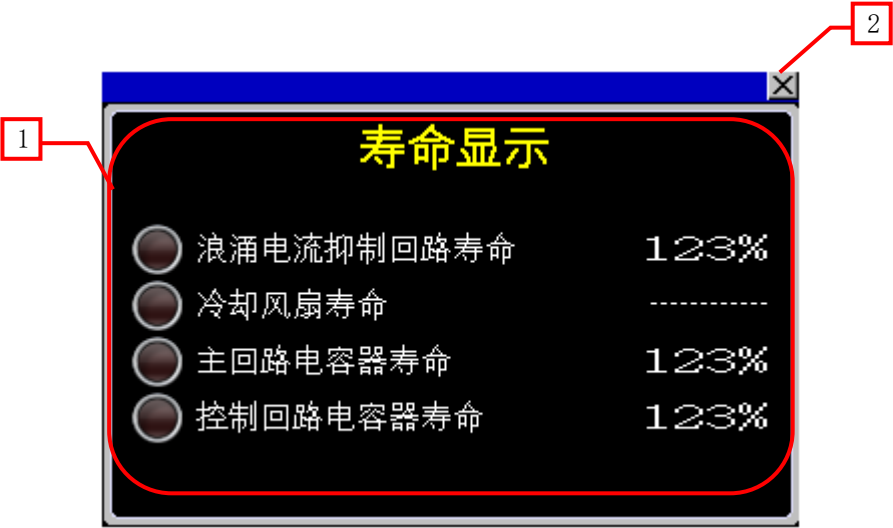

概要

显示各种寿命状态。

詳細

1. 显示浪涌电流抑制回路、冷却风扇、主回路电容器、控制回路电容器的寿命状态的值。
2. 关闭窗口画面。

備考

5.4 使用软元件一览表

画面上的开关和指示灯等使用的软元件，有些同时也在脚本等的公共设置中被使用。批量更改此类软元件时，推荐使用[批量更改]。关于[批量更改]的详细内容，请参照「GT Designer3 (GOT2000) 帮助」。

5.4.1 连接机器的软元件

类型	软元件编号	用途
位	RS0	运转中
	RS1	正转中
	RS2	反转中
	RS3	频率到达
	RS4	超负载
	RS5	瞬间停止
	RS6	频率检测
	RS7	异常发生
字	A0	2 次前的异常
	A1	最新异常
	A2	4 次前的异常
	A3	3 次前的异常
	A4	6 次前的异常
	A5	5 次前的异常
	A6	8 次前的异常
	A7	7 次前的异常
	Pr0	转矩提升
	Pr1	上限频率
	Pr2	下限频率
	Pr3	基底频率
	Pr4	3 速设置(高速)
	Pr5	3 速设置(中速)
	Pr6	3 速设置(低速)
	Pr7	加速时间
	Pr8	减速时间
	Pr9	电子过热保护
	Pr18	高速上限频率
	Pr52	操作面板主显示器选择
	Pr71	适用电机
	Pr79	运行模式选择
	Pr80	电机容量
	Pr81	电机极数
	Pr125	端子 2 频率设定增益频率
	Pr126	端子 4 频率设定增益频率
	Pr160	用户参数组读出选择
	Pr. 255	寿命报警状态显示
	Pr. 256	浪涌电流抑制回路寿命显示
	Pr. 257	控制回路电容器寿命显示
	Pr. 258	主回路电容器寿命显示
	Pr800	控制方法选择
	Pr998	PM 参数初始设定
	Pr999	参数自动设定
	SP110	频率设置(RAM, E2PROM)
	SP111	输出频率
	SP112	输出电流
	SP113	输出电压
	SP114	特殊监视

类型	软元件编号	用途
字	SP115	特殊监视选择号
	SP116	异常内容批量清除
	SP122	运转指令
	SP125	变频器复位

5.4.2 GOT 内部软元件

类型	软元件编号	用途
位	GB40	脚本触发(通常 ON)
	GB60131	正转开关脚本用虚拟位
	GB60132	反转开关脚本用虚拟位
	GB60133	低速开关脚本用虚拟位
	GB60134	中速开关脚本用虚拟位
	GB60135	高速开关脚本用虚拟位
	GB60136	脚本触发(正转开关)
	GB60137	脚本触发(反转开关)
	GB60138	脚本触发(低速开关)
	GB60139	脚本触发(中速开关)
	GB60140	脚本触发(高速开关)
	GB61000	报警传送标志(脚本触发)
	GB61001~GB61053	用户报警监视使用软元件(53 点)
	GB61100	时间指定定位标志(脚本触发)
	GD60031. b13	GOT 错误复位信号
	GS512. b0	时间更改信号
字	GD60000	基本画面切换
	GD60001	重叠窗口 1 画面切换
	GD60004	重叠窗口 2 画面切换
	GD60021	语言切换
	GD60022	系统语言切换
	GD60031、GD60041	系统信息
	GD60080~GD60082	文件显示
	GD61201~GD61202	记录趋势图表 图表信息
	GD61221~GD61224	记录趋势图表 光标位置时间
	GD61225~GD61228	记录趋势图表 显示开始位置时间
	GD61229~GD61232	记录趋势图表 显示结束位置时间
	GD61233~GD61235	记录趋势图表 显示位置时间指定
	GD61240~GD61243	报警显示(用户)外部输出发生日期和发生时间
	GD63990~GD63995	时钟的数字开关
	GS513~GS516	更改时间
	GS650~GS652	当前时间
	TMP900~TMP901	脚本演算用:报警发生时间退避
	TMP910~TMP913	脚本演算用:报警发生时间
	TMP950~TMP996	脚本运算用

5.5 注释一览表

注释组号	注释号	使用处
499	No. 1～53	B-30004、B-30005(用户报警监视 ID 30001)
500	No. 1	B-30001～30500
	No. 2	B-30002
	No. 3	B-30001～30500
	No. 4	W-30001
	No. 5	B-30004
	No. 6	B-30005
	No. 7	B-30001、B-30500
	No. 8	B-30002～30500
	No. 11～25	B-30002
	No. 26	B-30002、B-30004
	No. 27、28	B-30002
	No. 29、30	B-30002～30500
	No. 31	B-30001
	No. 32、33	B-30002
	No. 34	B-30002、B-30004
	No. 35	B-30004
	No. 36	B-30005
	No. 42～51	B-30002、B-30005
	No. 56	B-30002
	No. 57	B-30005
	No. 58	B-30002、W-30005
	No. 59	B-30002
	No. 60～63	W-30005
	No. 65～67	B-30003
	No. 71～92	B-30003
	No. 121～130	B-30004
	No. 132～134	B-30004
	No. 151	W-30001、W-30003
	No. 152	W-30002
	No. 153～160	W-30003
	No. 171～183	W-30004
	No. 184～189	B-30005

5.6 脚本一览表

项目	设置
工程脚本	有
画面脚本	B-30002、B-30005、B-30500
对象脚本	B-30002、B-30500、W-30003、W-30004

5.6.1 工程脚本

脚本号	30001	脚本名	Script30001
注释	初期设置		
数据类型	有符号 BIN16	触发类型	上升沿 GB40
[w:GD60080]=201; //Set Document ID to 201 [w:GD60081]=1; //Set Document page No. to 1			

5.6.2 画面脚本

基本画面 30002

脚本号	30008	脚本名	Script30008
注释	当前时间取得		
数据类型	有符号 BIN16	触发类型	上升沿 GB40
//Store Year, Month, Day, Hour, Minute, Second When Screen Is Displayed [w:GD61233]=[w:GS650]; [w:GD61234]=[w:GS651]; [w:GD61235]=[w:GS652];			

基本画面 30005

脚本号	30003	脚本名	Script30003
注释	报警复位		
数据类型	有符号 BIN16	触发类型	下降沿 0-0 RS7
//Reset Error Status Flags rst([b:GB61001]); rst([b:GB61002]); rst([b:GB61003]); rst([b:GB61004]); rst([b:GB61005]); rst([b:GB61006]); rst([b:GB61007]); rst([b:GB61008]); rst([b:GB61009]); rst([b:GB61010]); rst([b:GB61011]); rst([b:GB61012]); rst([b:GB61013]); rst([b:GB61014]); rst([b:GB61015]); rst([b:GB61016]); rst([b:GB61017]); rst([b:GB61018]); rst([b:GB61019]); rst([b:GB61020]); rst([b:GB61021]); rst([b:GB61022]); rst([b:GB61023]); rst([b:GB61024]);			

```

rst([b:GB61025]);
rst([b:GB61026]);
rst([b:GB61027]);
rst([b:GB61028]);
rst([b:GB61029]);
rst([b:GB61030]);
rst([b:GB61031]);
rst([b:GB61032]);
rst([b:GB61033]);
rst([b:GB61034]);
rst([b:GB61035]);
rst([b:GB61036]);
rst([b:GB61037]);
rst([b:GB61038]);
rst([b:GB61039]);
rst([b:GB61040]);
rst([b:GB61041]);
rst([b:GB61042]);
rst([b:GB61043]);
rst([b:GB61044]);
rst([b:GB61045]);
rst([b:GB61046]);
rst([b:GB61047]);
rst([b:GB61048]);
rst([b:GB61049]);
rst([b:GB61050]);
rst([b:GB61051]);
rst([b:GB61052]);
rst([b:GB61053]);

```

脚本号	30004	脚本名	Script30004
注释	报警传送		
数据类型	有符号 BIN16	触发类型	上升沿 GB61000

```

//Store Latest Error Statuses in Error Status Flags
switch([w:0-0 A1]){
    case 16:
        set([b:GB61001]);
        break;
    case 17:
        set([b:GB61002]);
        break;
    case 18:
        set([b:GB61003]);
        break;
    case 32:
        set([b:GB61004]);
        break;
    case 33:
        set([b:GB61005]);
        break;
    case 34:
        set([b:GB61006]);
        break;
    case 48:
        set([b:GB61007]);
        break;
}

```

```
case 49:
    set([b:GB61008]);
    break;
case 64:
    set([b:GB61009]);
    break;
case 80:
    set([b:GB61010]);
    break;
case 81:
    set([b:GB61011]);
    break;
case 82:
    set([b:GB61012]);
    break;
case 96:
    set([b:GB61013]);
    break;
case 97:
    set([b:GB61014]);
    break;
case 98:
    set([b:GB61015]);
    break;
case 99:
    set([b:GB61016]);
    break;
case 112:
    set([b:GB61017]);
    break;
case 128:
    set([b:GB61018]);
    break;
case 129:
    set([b:GB61019]);
    break;
case 144:
    set([b:GB61020]);
    break;
case 145:
    set([b:GB61021]);
    break;
case 160:
    set([b:GB61022]);
    break;
case 161:
    set([b:GB61023]);
    break;
case 164:
    set([b:GB61024]);
    break;
case 165:
    set([b:GB61025]);
    break;
case 166:
    set([b:GB61026]);
```

```
        break;
case 167:
    set([b:GB61027]);
    break;
case 168:
    set([b:GB61028]);
    break;
case 176:
    set([b:GB61029]);
    break;
case 177:
    set([b:GB61030]);
    break;
case 178:
    set([b:GB61031]);
    break;
case 179:
    set([b:GB61032]);
    break;
case 192:
    set([b:GB61033]);
    break;
case 193:
    set([b:GB61034]);
    break;
case 194:
    set([b:GB61035]);
    break;
case 196:
    set([b:GB61036]);
    break;
case 197:
    set([b:GB61037]);
    break;
case 198:
    set([b:GB61038]);
    break;
case 199:
    set([b:GB61039]);
    break;
case 200:
    set([b:GB61040]);
    break;
case 201:
    set([b:GB61041]);
    break;
case 202:
    set([b:GB61042]);
    break;
case 208:
    set([b:GB61043]);
    break;
case 228:
    set([b:GB61044]);
    break;
case 229:
```

```

        set([b:GB61045]);
        break;
    case 230:
        set([b:GB61046]);
        break;
    case 241:
        set([b:GB61047]);
        break;
    case 242:
        set([b:GB61048]);
        break;
    case 243:
        set([b:GB61049]);
        break;
    case 245:
        set([b:GB61050]);
        break;
    case 246:
        set([b:GB61051]);
        break;
    case 247:
        set([b:GB61052]);
        break;
    case 253:
        set([b:GB61053]);
        break;
}
rst([b:GB61000]); //Alarm Transfer Flag OFF

```

脚本号	30005	脚本名	Script30005
注释	报警关联		
数据类型	有符号 BIN16	触发类型	OFF 中 GB61100
<pre> if([w:GD61242] != [w:TMP900]) { //If (External Output - Occurrence Date) is different from the previous time, execute processing. [b:GB61100]=1; //Jump to Set Time Flag ON [w:TMP900]=[w:GD61242]; //Store Alarm Occurrence Time } </pre>			
脚本号	30006	脚本名	Script30006
注释	指定时间定位		
数据类型	有符号 BIN16	触发类型	上升沿 GB61100
<pre> //Reflect Alarm Occurrence Time to Jump to Set Time [w:TMP910]=[w:GD61241]&0x00FF; //Year(Mask) [w:TMP910]=[w:TMP910]<<8; //Year(Left Shift) [w:TMP911]=[w:GD61240]&0xFF00; //Month(Mask) [w:TMP911]=[w:TMP911]>>8; //Month(Right Shift) [w:GD61233]=[w:TMP910] [w:TMP911]; //Year, Month [w:TMP912]=[w:GD61240]&0x00FF; //Day(Mask) [w:TMP912]=[w:TMP912]<<8; //Day(Left Shift) [w:TMP913]=[w:GD61243]&0x00FF; //Hour(Mask) [w:GD61234]=[w:TMP912] [w:TMP913]; //Day, Hour [w:GD61235] = [w:GD61242]; //Minute, Second [b:GB61100]=0; //Jump to Set Time Flag OFF </pre>			

脚本号	30007	脚本名	Script30007
注释	报警传送标志设置		
数据类型	有符号 BIN16	触发类型	上升沿 0-0 RS7
//Turn On Trigger Device of Alarm Transfer Script			
set([b:GB61000]); //Alarm Transfer Flag ON			

基本画面 30500

脚本号	30002	脚本名	Script30002
注释	该文件显示的最后一页的处理		
数据类型	有符号 BIN16	触发类型	通常
<pre>//Check the total number of document pages is not 0. if([w:GD60082]!=0) { //Compare the current page number to the total number of document pages to see if the current page number exceeds the total number. if([w:GD60081]>[w:GD60082]) { //Set the last page to display. [w:GD60081]=[w:GD60082]; } }</pre>			

5.6.3 对象脚本

基本画面 30002

对象	开关	对象 ID *1	10016~10020
脚本用户 ID	1~5		
数据类型	无符号 BIN16	触发类型	上升沿 GB60136~GB60140
<pre>if(([b:GB60131] == ON) && ([b:GB60133] == ON)) { [0-0:w:SP122] = 10; //Forward & Low Speed Operation } if(([b:GB60131] == ON) && ([b:GB60134] == ON)) { [0-0:w:SP122] = 18; //Forward & Medium Speed Operation } if(([b:GB60131] == ON) && ([b:GB60135] == ON)) { [0-0:w:SP122] = 34; //Forward & High Speed Operation } if(([b:GB60132] == ON) && ([b:GB60133] == ON)) { [0-0:w:SP122] = 12; //Reverse & Low Speed Operation } if(([b:GB60132] == ON) && ([b:GB60134] == ON)) { [0-0:w:SP122] = 20; //Reverse & Medium Speed Operation } if(([b:GB60132] == ON) && ([b:GB60135] == ON)) { [0-0:w:SP122] = 36; //Reverse & High Speed Operation }</pre>			

基本画面 30500

对象	开关	对象 ID *1	20029
脚本用户 ID	1		
数据类型	有符号 BIN16	触发类型	软元件写入时
<pre>//Prevents exceeding the total number of the document pages. if([u16:GD60081] >= [u16:GD60082]){ [u16:GD60081] = [u16:GD60082] - 1; }</pre>			

窗口画面 30003

对象	数据显示	对象 ID *1	10014
脚本用户 ID	1		
数据类型	无符号 BIN16	触发类型	上升沿 GB40
<pre>//Obtain Today's Year & Month from Clock Data [w:TMP950] = [w:GS650] & 0xF000; //Obtain Tenths Digit of "Last 2-Digits of Year" from Clock Data for Setting [w:TMP960] = [w:TMP950] >> 12; //Decimal Alignment [w:TMP968] = [w:TMP960] * 10; //BCD->BIN [w:TMP951] = [w:GS650] & 0x0F00; //Obtain Ones Digit of "Last 2-Digits of Year" from Clock Data for Setting [w:TMP961] = [w:TMP951] >> 8; //BCD->BIN [w:TMP973] = 2000 + [w:TMP968] + [w:TMP961]; //Set Year to TMP973 as BIN [w:GD63990] = [w:TMP973]; //Set Year [w:TMP952] = [w:GS650] & 0x00F0; //Obtain Tenths Digit of Month from Clock Data for Setting [w:TMP962] = [w:TMP952] >> 4; //Decimal Alignment [w:TMP969] = [w:TMP962] * 10; //BCD->BIN [w:TMP953] = [w:GS650] & 0x000F; //Obtain Ones Digit of Month from Clock Data for Setting [w:TMP974] = [w:TMP969] + [w:TMP953]; //Set Month to TMP974 as BIN [w:GD63991] = [w:TMP974]; //Set Month [w:TMP954] = [w:GS651] & 0xF000; //Obtain Tenths Digit of "Last 2-Digits of Day" from Clock Data for Setting [w:TMP963] = [w:TMP954] >> 12; //Decimal Alignment [w:TMP970] = [w:TMP963] * 10; //BCD->BIN [w:TMP955] = [w:GS651] & 0x0F00; //Obtain Ones Digit of "Last 2-Digits of Day" from Clock Data for Setting [w:TMP964] = [w:TMP955] >> 8; //BCD->BIN [w:TMP975] = [w:TMP970] + [w:TMP964]; //Set Day to TMP975 as BIN [w:GD63992] = [w:TMP975]; //Set Day [w:TMP956] = [w:GS651] & 0x00F0; //Obtain Tenths Digit of Hour from Clock Data for Setting [w:TMP965] = [w:TMP956] >> 4; //Decimal Alignment [w:TMP971] = [w:TMP965] * 10; //BCD->BIN [w:TMP957] = [w:GS651] & 0x000F; //Obtain Ones Digit of Hour from Clock Data for Setting [w:TMP976] = [w:TMP971] + [w:TMP957]; //Set Hour to TMP976 as BIN [w:GD63993] = [w:TMP976]; //Set Hour [w:TMP958] = [w:GS652] & 0xF000; //Obtain Tenths Digit of "Last 2-Digits of Minute" from Clock Data for Setting [w:TMP966] = [w:TMP958] >> 12; //Decimal Alignment [w:TMP972] = [w:TMP966] * 10; //BCD->BIN [w:TMP959] = [w:GS652] & 0x0F00; //Obtain Ones Digit of "Last 2-Digits of Minute" from Clock Data for Setting [w:TMP967] = [w:TMP959] >> 8; //BCD->BIN</pre>			


```

[w:TMP977] = [w:TMP972] + [w:TMP967]; //Set Minute to TMP977 as BIN
[w:GD63994] = [w:TMP977]; //Set Minute

[w:TMP993] = [w:GS652] & 0x00F0; //Obtain Tenths Digit of Second from Clock Data for Setting
[w:TMP995] = [w:TMP993] >> 4; //Decimal Alignment
[w:TMP996] = [w:TMP995] * 10; //BCD->BIN
[w:TMP994] = [w:GS652] & 0x000F; //Obtain Ones Digit of Second from Clock Data for Setting
[w:TMP978] = [w:TMP996] + [w:TMP994]; //Set Second to TMP978 as BIN
[w:GD63995] = [w:TMP978]; //Set Second

```

对象	数据显示	对象 ID *1	10015
脚本用户 ID	2		
数据类型	无符号 BIN16	触发类型	通常
//BIN -> BCD Conversion			
[w:TMP979] = [w:GD63990] - 2000; //Last 2-Digits of Year			
[w:TMP980] = (([w:TMP979] / 10) << 4) + ([w:TMP979] % 10); //Year BIN -> BCD			
[w:TMP981] = (([w:GD63991] / 10) << 4) + ([w:GD63991] % 10); //Month BIN -> BCD			
[w:TMP982] = (([w:GD63992] / 10) << 4) + ([w:GD63992] % 10); //Day BIN -> BCD			
[w:TMP983] = (([w:GD63993] / 10) << 4) + ([w:GD63993] % 10); //Hour BIN -> BCD			
[w:TMP984] = (([w:GD63994] / 10) << 4) + ([w:GD63994] % 10); //Minute BIN -> BCD			
[w:TMP985] = (([w:GD63995] / 10) << 4) + ([w:GD63995] % 10); //Second BIN -> BCD			
对象	数据显示	对象 ID *1	10016
脚本用户 ID	3		
数据类型	无符号 BIN16	触发类型	通常
//Year & Month Setting			
[w:GS513] = ([w:TMP980] << 8) + [w:TMP981]; //Set Year & Month to Change Time Device			
对象	数据显示	对象 ID *1	10017
脚本用户 ID	4		
数据类型	无符号 BIN16	触发类型	通常
//Date & Time Setting			
[w:GS514] = ([w:TMP982] << 8) + [w:TMP983]; //Set Date & Time to Change Time Device			
对象	数据显示	对象 ID *1	10018
脚本用户 ID	5		
数据类型	无符号 BIN16	触发类型	通常
//Minute & Second Setting			
[w:GS515] = ([w:TMP984] << 8) + [w:TMP985]; //Set Minute & Second to Change Time Device			
对象	数据显示	对象 ID *1	10019
脚本用户 ID	6		
数据类型	无符号 BIN16	触发类型	通常
//Day of Week Setting			
[w:TMP986] = [w:GD63990]; //Year (BIN)			
[w:TMP987] = [w:GD63991]; //Month (BIN)			
[w:TMP988] = [w:GD63992]; //Day (BIN)			
if((([w:TMP987] == 1) ([w:TMP987] == 2)) { //Correction Processing to Calculate January and February as 13th/14th Month			
[w:TMP986] = [w:TMP986] - 1; //Subtract 1 from Year			
[w:TMP987] = [w:TMP987] + 12; //Add 12 to Month			
}			

[w:TMP989] = [w:TMP986]/4; //Create Items Required for Zeller's Congruence
[w:TMP990] = [w:TMP986]/100; //Create Items Required for Zeller's Congruence
[w:TMP991] = [w:TMP986]/400; //Create Items Required for Zeller's Congruence
[w:TMP992] = (13*[w:TMP987]+8)/5; //Create Items Required for Zeller's Congruence
//Calculate Day of Week Using Zeller's Congruence and Set the Day to Change Time Device
[w:GS516] = ([w:TMP986]+[w:TMP989]-[w:TMP990]+[w:TMP991]+[w:TMP992]+[w:TMP988])%7;

窗口画面 30004

对象	数据显示	对象 ID *1	10005
脚本用户 ID	1		
数据类型	无符号 BIN16	触发类型	通常
<pre> if([0-0:w:SP115] == 6) { //Action Conditions Satisfied my.active = 1; //Enable Updates redraw_object(); //Update Objects }else{ //Action Conditions Not Satisfied my.active=0; //Disable Updates clear_object(); //Clear Objects } </pre>			
对象	数据显示	对象 ID *1	10006
脚本用户 ID	2		
数据类型	无符号 BIN16	触发类型	通常
<pre> if([0-0:w:SP115] == 14) { //Action Conditions Satisfied my.active = 1; //Enable Updates redraw_object(); //Update Objects }else{ //Action Conditions Not Satisfied my.active=0; //Disable Updates clear_object(); //Clear Objects } </pre>			
对象	数据显示	对象 ID *1	10007
脚本用户 ID	3		
数据类型	无符号 BIN16	触发类型	通常
<pre> if([0-0:w:SP115] == 10) { //Action Conditions Satisfied my.active = 1; //Enable Updates redraw_object(); //Update Objects }else{ //Action Conditions Not Satisfied my.active=0; //Disable Updates clear_object(); //Clear Objects } </pre>			
对象	数据显示	对象 ID *1	10008
脚本用户 ID	4		
数据类型	无符号 BIN16	触发类型	通常
<pre> if([0-0:w:SP115] == 18) { //Action Conditions Satisfied my.active = 1; //Enable Updates redraw_object(); //Update Objects }else{ //Action Conditions Not Satisfied my.active=0; //Disable Updates clear_object(); //Clear Objects } </pre>			
对象	数据显示	对象 ID *1	10009
脚本用户 ID	5		
数据类型	无符号 BIN16	触发类型	通常
<pre> if([0-0:w:SP115] == 24) { //Action Conditions Satisfied my.active = 1; //Enable Updates redraw_object(); //Update Objects } </pre>			

<pre> }else{ //Action Conditions Not Satisfied my.active=0; //Disable Updates clear_object(); //Clear Objects } </pre>			
对象	数据显示	对象 ID *1	10011
脚本用户 ID	6		
数据类型	无符号 BIN16	触发类型	通常
<pre> if([0-0:w:SP115] == 34){ //Action Conditions Satisfied my.active = 1; //Enable Updates redraw_object(); //Update Objects }else{ //Action Conditions Not Satisfied my.active=0; //Disable Updates clear_object(); //Clear Objects } </pre>			
对象	数据显示	对象 ID *1	10010
脚本用户 ID	7		
数据类型	无符号 BIN16	触发类型	通常
<pre> if([0-0:w:SP115] == 20){ //Action Conditions Satisfied my.active = 1; //Enable Updates redraw_object(); //Update Objects }else{ //Action Conditions Not Satisfied my.active=0; //Disable Updates clear_object(); //Clear Objects } </pre>			

*1 对象 ID 引用画面时有可能被变更。


6. 关于手册显示

手册显示使用文件显示功能显示。关于文件显示功能的详细内容,请参照「GT Designer3 (GOT2000) 帮助」。文件显示功能本身并不能切换语言,所以在本样本画面中,通过所选的显示语言变更文件 ID,将实现文件的语言切换。

6.1 手册显示用文件数据的准备

例: 基本画面 B-30500: 在手册显示中,显示中文(简体)手册(文件)时

- (1) 使用 Document Converter, 将显示手册(Word、Excel 等)转换为文件显示功能用的文件数据(JPEG 文件)。
在 Document Converter 的[文件 ID]中设置 201。
※文件 ID 和显示语言对应,请参照如下表。

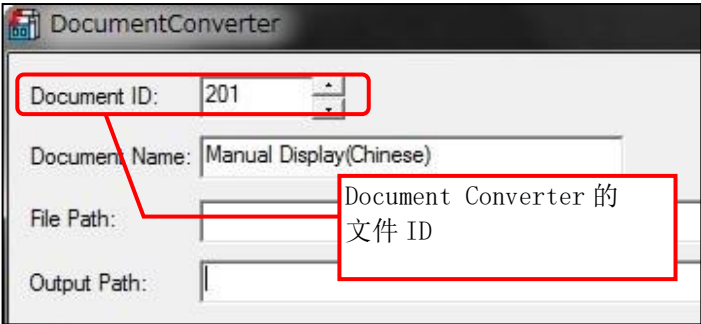

注释组号	语言	文件 ID 列号
1	中文(简体)	201
2	日语	202
3	英语	203

※请使用 2.09K 以后的 Document Converter 版本。如 2.08J 以前版本的话,切换总页数和页数的开关不能正确地动作。

- (2) 在 DOCIMG 文件夹的 201 文件夹中生成文件数据。不更改 DOCIMG 文件夹以下的文件夹构成,将整个 DOCIMG 文件夹一并保存在 SD 卡的根目录中。



SD 卡的文件夹构成

备注: 总页数 100 页以上时
该样品的总页数设定为 99 页的文件。如果超过了 100 页,请修改该总页数以及进行显示当前页号码的该数值显示的格式字符串(# 的个数)。